

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления КГК/
Руководитель структурного подразделения
(в соответствии с Положением о
делегировании финансовых полномочий)
ФИО Исмаилов А.

«28» апреля 2026 г.

Техническое задание на поставку дымовых труб для паровых генераторов

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Дымовые трубы для паровых генераторов на дизельном топливе: Дымовая труба для парогенератора Alba D05-5000–1 комплект
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Доставка до: Кыргызская республика, Ысык-Кульская обл., г.Балыкчы, Нарынское шоссе, 9.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Информацию по сроку изготовления и поставки указывается в Коммерческом предложении.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	1. Предоставить коммерческое предложение. 2. Обсуждение, согласование с Заказчиком. 3. Проектирование. 4. Изготовление. 5. Поставка.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Условия эксплуатации: - Высота установки оборудования над уровнем моря: 4010м; - Температура окружающей среды: -35 °С...+20°С - Сейсмичность региона: 9 баллов; - Ветровой район: 80%, 9м/с. Дымоход должен быть полностью совместим с паровым генератором Заказчика и обеспечивать присоединение к ответному фланцу парогенератора БЕЗ применения переходных элементов, дополнительных вставок, изменения геометрии, подрезки, сварочных работ или иных доработок на месте монтажа. Приложение 1. 1. Материал: - Материал труб – AISI 321 - Материал теплоизоляции – Базальт


		2. Конструкция: • Сэндвич-трубы • Модульная • Опоры – Фермовые, мачтовые или самонесущие 3. Комплектация: • Теплоизолированные трубы; • Опорные конструкции; • Монтажные изделия; • Люки для прочистки и инспекции; • Конденсат отводящие части. 4. Требования к нормативной и технической базе: При проектировании и изготовлении соблюдать требования СНиП и стандарты ГОСТ. • СНиП 41-01-2008; • СНиП 41-03; • СНиП 2.09.03-85; • СНиП 2.02.01-83; • СНиП 2.02.03-85; • СНиП II-23-81; • ГОСТ Р 59375.2 (EN 1856-2:2008); • ГОСТ Р 59412 (EN 1443:2003); • И т. д.
6	Порядок сдачи и приемки результатов работ	До отправки к Заказчику передать чертежи, инструкции по монтажу, фото и видео отчет закупаемого изделия. При получении дымовых труб Заказчиком будет производиться входной контроль материалов, деталей, узлов и конструкций по спецификациям Поставщика.
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Требуемые документы: • Паспорт изделия • Сертификаты материалов. • Инструкция по монтажу и эксплуатации. • Проект фундамента опор. • И другие требуемые по стандартам документы.
8	Гарантийные обязательства	Гарантия – 12 месяцев.

Составил:

Инженер-механик



Мухин К.

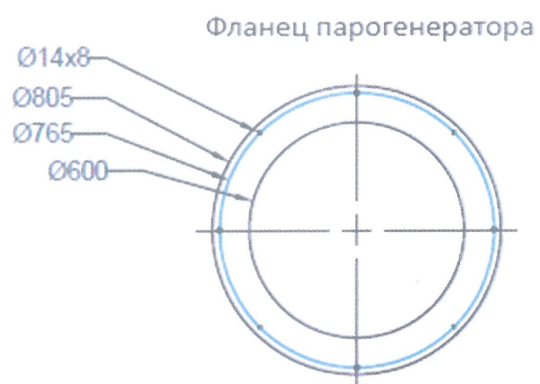

Высотная отметка осей горизонтальных
газоходов относительно пола котельной:
1666мм