

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 90LA4-SDN-Y-B1-S12-IP55-Y2-IE2 1.1/1500-B35

1	Мощность, кВт	1.1
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	Высота над уровнем моря, м	4000
5	КПД, %	80
6	Cosφ	0,76
7	Ток, А	4,8/2,9
8	Ip/In	7
9	Мр/Мп	2.3
10	Мтах/Мп	2.3
11	Скорость, об/мин	1500
12	Соединение	Δ/Y
13	Режим работы	S1
14	Способ охлаждения	IC411
15	Смазка	Литол 24
16	Передний подшипник	6205 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Задний подшипник	6205 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
18	Климатическое исполнение	Y2
19	Класс изоляции	F
20	Степень защиты	IP55
21	Монтажное исполнение	Лапы + Фланец (B35)
	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

инженер КИПа Н 70 *Скляков А*
инженер-механик *Мухомов К.В.*

должность

подпись

Ф.И.О.




Лист

1

Изм Лист № докум Подп Дата

Габаритный чертеж

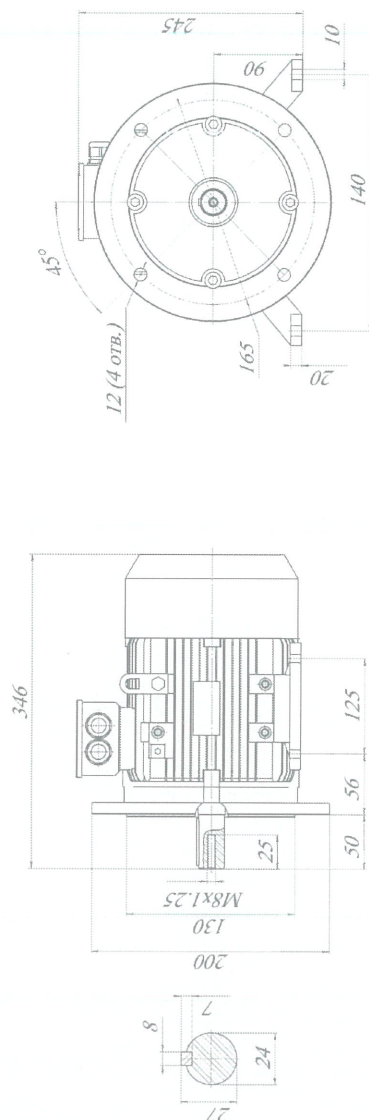


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласны ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

инженер-механик *Духин К.В.*

должность подпись Ф.И.О.

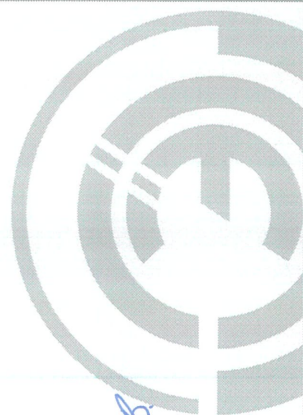

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Изд. № тех. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Изд. № подл.	Подп. и дата	Изд. № тех. №	Подп. и дата	Лист
				2